

仕 様 書

1. 購入等件名及び数量

帯広畜産大学本部棟事務エリア壁面収納書庫 一式

品名及び数量は別紙1「品名・数量及び例示品」のとおりとする。

規格については別紙1に記載の例示物品またはこれと同等のもので本学が認めたもの（詳細は別紙2「性能・機能要件」のとおり）とする。

※搬入、組立、据付、調整等を含む。

2. 納入場所

国立大学法人帯広畜産大学本部棟

※詳細は別紙3「配置図」のとおり。

3. 技術的要件の概要

3-1 本件調達物品に係る性能、機能等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は別紙2に示すとおりである。

3-2 技術的要件は、全て必須の要求要件である。

3-3 技術的要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札物品の性能等がこれらを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

3-4 入札物品の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、本学が指定する技術審査職員が、入札物品に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。

3-5 入札物品は、原則として入札時点で製品化されていること。なお、入札時点で製品化されていない物品が含まれる場合には、納入期限までに製品化され、本仕様書に示す技術的要件を全て満たすことが可能であることを証明する技術的資料、開発計画書及び確約書等を併せて提出すること。

3-6 製品の色については別紙1に示す例示品を確認の上、同系色の製品を提案すること。

3-7 入札物品は別紙1に示す設置場所毎に同一メーカー製品で統一すること。

4. 設置条件

4-1 物品の搬入、組立、据付、調整等については、国立大学法人帯広畜産大学の業務に支障をきたさないよう、計画的に行うこと。

4-2 搬入、組立、据付、調整等については、事前に本学の担当者と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。

4-3 搬入、組立、据付、調整等に当たっては、建物、設備等に損傷を与えないよう注意を払うように努め、必要があれば納入経路に養生を施すこと。また、損傷を与えた場合には、供給者の責任において速やかに原状に復元すること。

5. 納入期限

令和4年3月15日（火）

なお、調達物品の搬入作業開始日及び納入日は令和4年3月1日以降とし、設置スケジュールについては、本学担当者と協議し、その指示に従うこと。

6. 代金の支払方法

物品の検査の完了を確認したもので、かつ、適正な請求書の提出を受けたものについては、請求書を受領した日から40日以内に1回で支払うものとする。

7. アフターサービス・メンテナンス体制

納入検査終了後1年以内に通常使用において発生した故障等については、無償で修理すること。

8. その他

(提案に関する留意事項)

- 8-1 提案に際しては、入札物品が本仕様書の技術的要件をどのように満たしているか、あるいはどのように実現しているかを要求要件の項目ごとに対応させ、具体的かつ分かりやすく記載すること。従って、提案の根拠が不明確な場合や、説明が不十分である場合は、本学が指定する技術審査職員において、技術審査に重大な支障があると判断し、技術要件を満たしていないものとみなし不合格とするので、十分留意すること。
- 8-2 提案に際しては、本仕様書の技術的要件の各項目とそれに対応する提案内容を明確かつ簡潔に示した対照表を添付すること。(提出書類にある入札物品の技術仕様書のことをいう)
- 8-3 入札物品の技術仕様書においては、入札物品が本仕様書の技術的要求要件を満たしていることを提出資料のどの部分で証明できるか、参照すべき個所を対照表に明示すること。参照すべき個所が、カタログ・性能仕様書・説明書等である場合、アンダーラインを付したり、色付けしたりするなどして該当部分を明示すること。
- 8-4 提案された内容に関して、問い合わせやヒアリングを行うことがあるので誠実に対応すること。
- 8-5 提出資料等に関する照会先を明記すること。

(導入に関する留意事項)

- 8-6 搬入、組立、据付、調整等は、納入者の責任において行い、その費用はすべて本調達に含むものとする。
- 8-7 納入時に物品の使用方法及び一般的保守について、十分な説明を行うこと。

(その他)

- 8-8 契約上の詳細は、本学が定めた契約事務取扱規程及び物品供給契約基準によるほか、明記なき事項については、双方協議して定めるものとする。

別紙1『品名・数量及び例示品』

設置場所	設置No.	品名	数量	例示物品			
大学事務室(1)	1	両開き書庫(H2100)	21	オカムラ	4B88ZF ZA75	イトーキ	H1-M2190HSS-W9
		ベース	21	オカムラ	4B92ZZ ZA75	イトーキ	H1A-M0690BA-W9
		両開き書庫(H400)	21	オカムラ	4B30ZF ZA75	イトーキ	H1-M0390HSS-W9
	2	両開き書庫(H1800)	10	オカムラ	4B37ZF ZA75	イトーキ	H1-M1890HSS-W9
		ベース	10			イトーキ	H1A-M0690BA-W9
	3	両開き書庫(H900)	9	オカムラ	4B32ZF ZA75	イトーキ	H1-M0990HSS-W9
		ベース	9	オカムラ	4B92ZZ ZA75	イトーキ	H1A-M0690BA-W9
		天板	9	オカムラ	4B11AZ MK38	イトーキ	HTRA-029TT-71
	大学事務室(2)	4	両開き書庫(H2100)	15	オカムラ	4B88ZF ZA75	イトーキ
ベース			15	オカムラ	4B92ZZ ZA75	イトーキ	H1A-M0690BA-W9
両開き書庫(H400)			15	オカムラ	4B30ZF ZA75	イトーキ	H1-M0390HSS-W9
5		両開き書庫(H900)	8	オカムラ	4B32ZF ZA75	イトーキ	H1-M0990HSS-W9
		ベース	8	オカムラ	4B92ZZ ZA75	イトーキ	H1A-M0690BA-W9
		天板	8	オカムラ	4B11AZ MK38	イトーキ	HTRA-029TT-71
大学事務室(3)	6	両開き書庫(H2100)	11	オカムラ	4B88ZF ZA75	イトーキ	H1-M2190HSS-W9
		ベース	11	オカムラ	4B92ZZ ZA75	イトーキ	H1A-M0690BA-W9
		両開き書庫(H400)	11	オカムラ	4B30ZF ZA75	イトーキ	H1-M0390HSS-W9
	7	両開き書庫(H900)	14	オカムラ	4B32ZF ZA75	イトーキ	H1-M0990HSS-W9
		ベース	14	オカムラ	4B92ZZ ZA75	イトーキ	H1A-M0690BA-W9
		天板	14	オカムラ	4B11AZ MK38	イトーキ	HTRA-029TT-71
資料庫	8	両開き書庫(H2100)	11	オカムラ	4B88ZF ZA75	イトーキ	H1-M2190HSS-W9
		ベース	11	オカムラ	4B92ZZ ZA75	イトーキ	H1A-M0690BA-W9
		両開き書庫(H400)	11	オカムラ	4B30ZF ZA75	イトーキ	H1-M0390HSS-W9

別紙2 『性能・機能要件』

設置場所	設置No.	品名	性能・機能等
大学事務室(1)	1	両開き書庫 (H2100)	1-1 サイズはW900mm×D450mm×H2076～2100mmの範囲であること
			1-2 書庫内寸法がW857～864mm×D415～418mm×H1983～2011mmの範囲であること
			1-3 シリンダー錠を有すること
			1-4 棚板5枚付であること
			1-5 ラッチ付であること
		ベース	1-6 上記書庫専用ベースであること
		両開き書庫 (H400)	1-7 サイズはW900mm×D450mm×H346～400mmの範囲であること
			1-8 書庫内寸法がW857～864mm×D415～418mm×H286～346mmの範囲であること
			1-9 シリンダー錠を有すること
			1-10 ラッチ付であること
	2		両開き書庫 (H1800)
		2-2 書庫内寸法がW857～864mm×D415～418mm×H1650～1706mmの範囲であること	
		2-3 シリンダー錠を有すること	
		2-4 棚板4枚付であること	
		2-5 ラッチ付であること	
		ベース	2-6 上記書庫専用ベースであること
	3	両開き書庫 (H900)	3-1 サイズはW900mm×D450mm×H890～900mmの範囲であること
			3-2 書庫内寸法がW857～864mm×D415～418mm×H840～846mmの範囲であること
			3-3 シリンダー錠を有すること
			3-4 棚板2枚付であること
			3-5 ラッチ付であること
		ベース	3-6 上記書庫専用ベースであること
		天板	3-7 上記書庫専用天板であること
			3-8 メラミン化粧板を使用していること
大学事務室(2)	4	両開き書庫 (H2100)	4-1 サイズはW900mm×D450mm×H2076～2100mmの範囲であること
			4-2 書庫内寸法がW857～864mm×D415～418mm×H1983～2011mmの範囲であること
			4-3 シリンダー錠を有すること
			4-4 棚板5枚付であること
			4-5 ラッチ付であること
		ベース	4-6 上記書庫専用ベースであること
		両開き書庫 (H400)	4-7 サイズはW900mm×D450mm×H346～400mmの範囲であること
			4-8 書庫内寸法がW857～864mm×D415～418mm×H286～301mmの範囲であること
			4-9 シリンダー錠を有すること
			4-10 ラッチ付であること
	5		両開き書庫 (H900)
		5-2 書庫内寸法がW857～864mm×D415～418mm×H840～846mmの範囲であること	
		5-3 シリンダー錠を有すること	
		5-4 棚板2枚付であること	
		5-5 ラッチ付であること	
		ベース	5-6 上記書庫専用ベースであること
		天板	5-7 上記書庫専用天板であること
			5-8 メラミン化粧板を使用していること


設置場所	設置No.	品名	性能・機能等
大学事務室(3)	6	両開き書庫 (H2100)	6-1 サイズはW900mm×D450mm×H2076~2100mmの範囲であること
			6-2 書庫内寸法がW857~864mm×D415~418mm×H1983~2011mmの範囲であること
			6-3 シリンダー錠を有すること
			6-4 棚板5枚付であること
			6-5 ラッチ付であること
		ベース	6-6 上記書庫専用ベースであること
		両開き書庫 (H400)	6-7 サイズはW900mm×D450mm×H346~400mmの範囲であること
			6-8 書庫内寸法がW857~864mm×D415~418mm×H286~301mmの範囲であること
			6-9 シリンダー錠を有すること
			6-10 ラッチ付であること
	7	両開き書庫 (H900)	7-1 サイズはW900mm×D450mm×H890~900mmの範囲であること
			7-2 書庫内寸法がW857~864mm×D415~418mm×H840~846mmの範囲であること
			7-3 シリンダー錠を有すること
			7-4 棚板2枚付であること
7-5 ラッチ付であること			
ベース		7-6 上記書庫専用ベースであること	
天板		7-7 上記書庫専用天板であること	
		7-8 メラミン化粧板を使用していること	
資料庫	8	両開き書庫 (H2100)	8-1 サイズはW900mm×D450mm×H2076~2100mmの範囲であること
			8-2 書庫内寸法がW857~864mm×D415~418mm×H1983~2011mmの範囲であること
			8-3 シリンダー錠を有すること
			8-4 棚板5枚付であること
			8-5 ラッチ付であること
	ベース	8-6 上記書庫専用ベースであること	
	両開き書庫 (H400)	8-7 サイズはW900mm×D450mm×H346~400mmの範囲であること	
		8-8 書庫内寸法がW857~864mm×D415~418mm×H286~301mmの範囲であること	
		8-9 シリンダー錠を有すること	
		8-10 ラッチ付であること	

別紙3 『配置図』

帯広畜産大学事務エリア

※各記号(1~8)の詳細については、別紙1「品名・数量及び例示品」参照。

1階

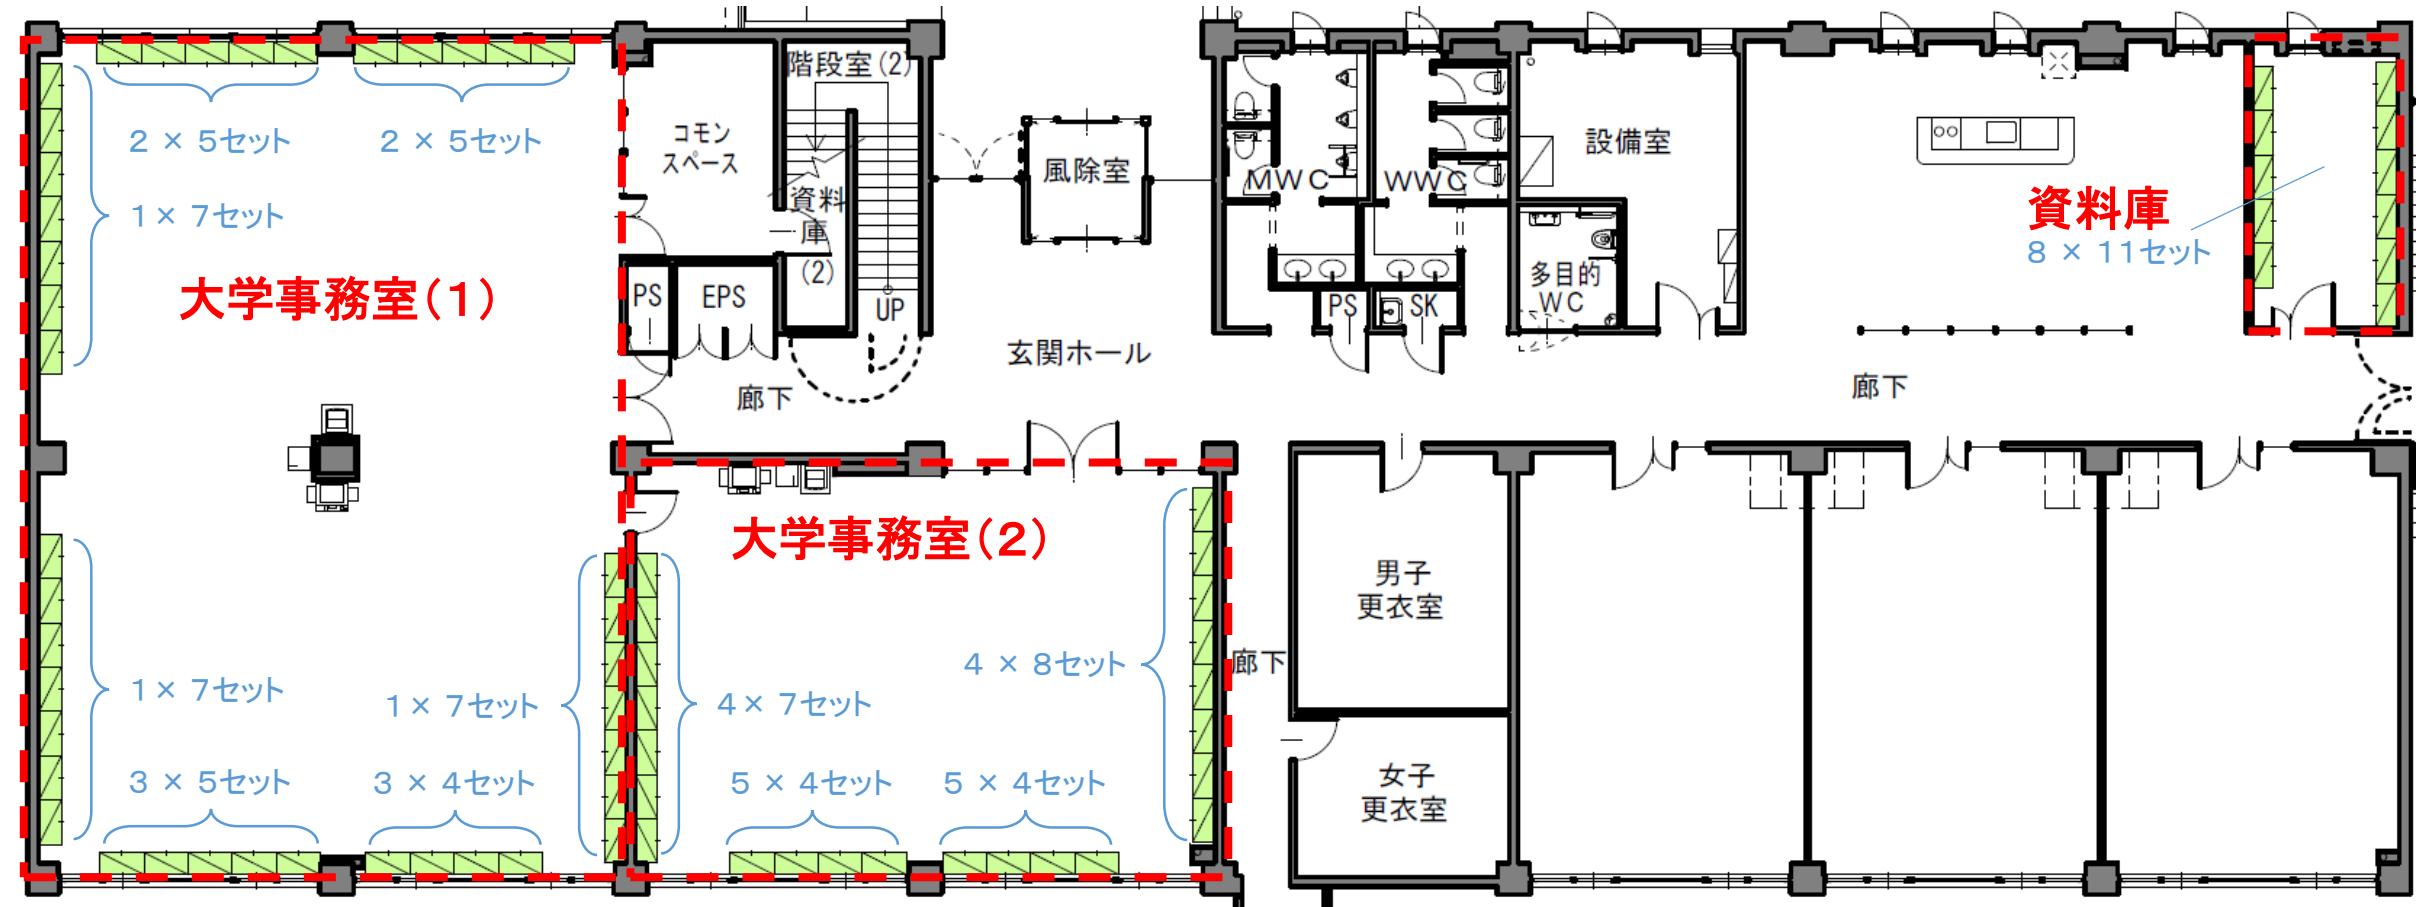

2階

